

忠岡町下水道課 中間評価


参考資料 1

計画名称	忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）（防災・安全）	計画事業費	¥589,000,000
計画期間	平成30年度～令和04年度（5カ年）	実施事業費	¥444,218,000
計画目標	浸水対策の促進及び老朽化施設の計画的な長寿命化を促進することで、効果的・経済的な安全・安心な生活の確保を図る。		


成果目標		長寿命化計画における忠岡雨水ポンプ場電気設備の改築・更新実施率を24.0%(H30当初)から100.0%(R04)に増加させる。						
	対象設備	整備済設備	改築・更新実施率	目標値	整備箇所	事業費	国費額	補足
H30当初	46	11	24.00%	-	-	-	-	-
H30年度	46	14	30.43%	-	除塵機・循環水ポンプ・散水栓ポンプ等	43,545,600	21,500,000	2カ年工事
H31年度	46	14	30.43%	-	受変電設備・運転総設備・計装設備・監視制御設備等	30,810,000	13,000,000	
R02年度	46	36	78.26%	57.0%	受変電設備・運転総設備・計装設備・監視制御設備等	73,900,000	36,500,000	
R03年度	46	-	-	-	-	-	-	-
R04年度	46	-	-	100.0%	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	148,255,600	71,000,000	-

成果目標		ストックマネジメント計画における忠岡雨水ポンプ場電気設備の改築・更新実施率を24.0%(H30当初)から100.0%(R04)に増加させる。						
	対象設備	整備済設備	改築・更新実施率	目標値	整備箇所	事業費	国費額	補足
H30当初	46	11	24.00%	-	-	-	-	-
H30年度	46	14	30.43%	-	-	-	-	2カ年工事
H31年度	46	14	30.43%	-	-	-	-	
R02年度	46	36	78.26%	57.0%	-	-	-	
R03年度	46	36	78.26%	-	負荷設備、計測設備、監視制設備等	14,000,000	7,000,000	2カ年工事
R04年度	46	46	100.00%	100.0%	負荷設備、計測設備、監視制設備等	106,000,000	53,000,000	
合計	-	-	-	-	-	120,000,000	60,000,000	-

改築・更新実施率

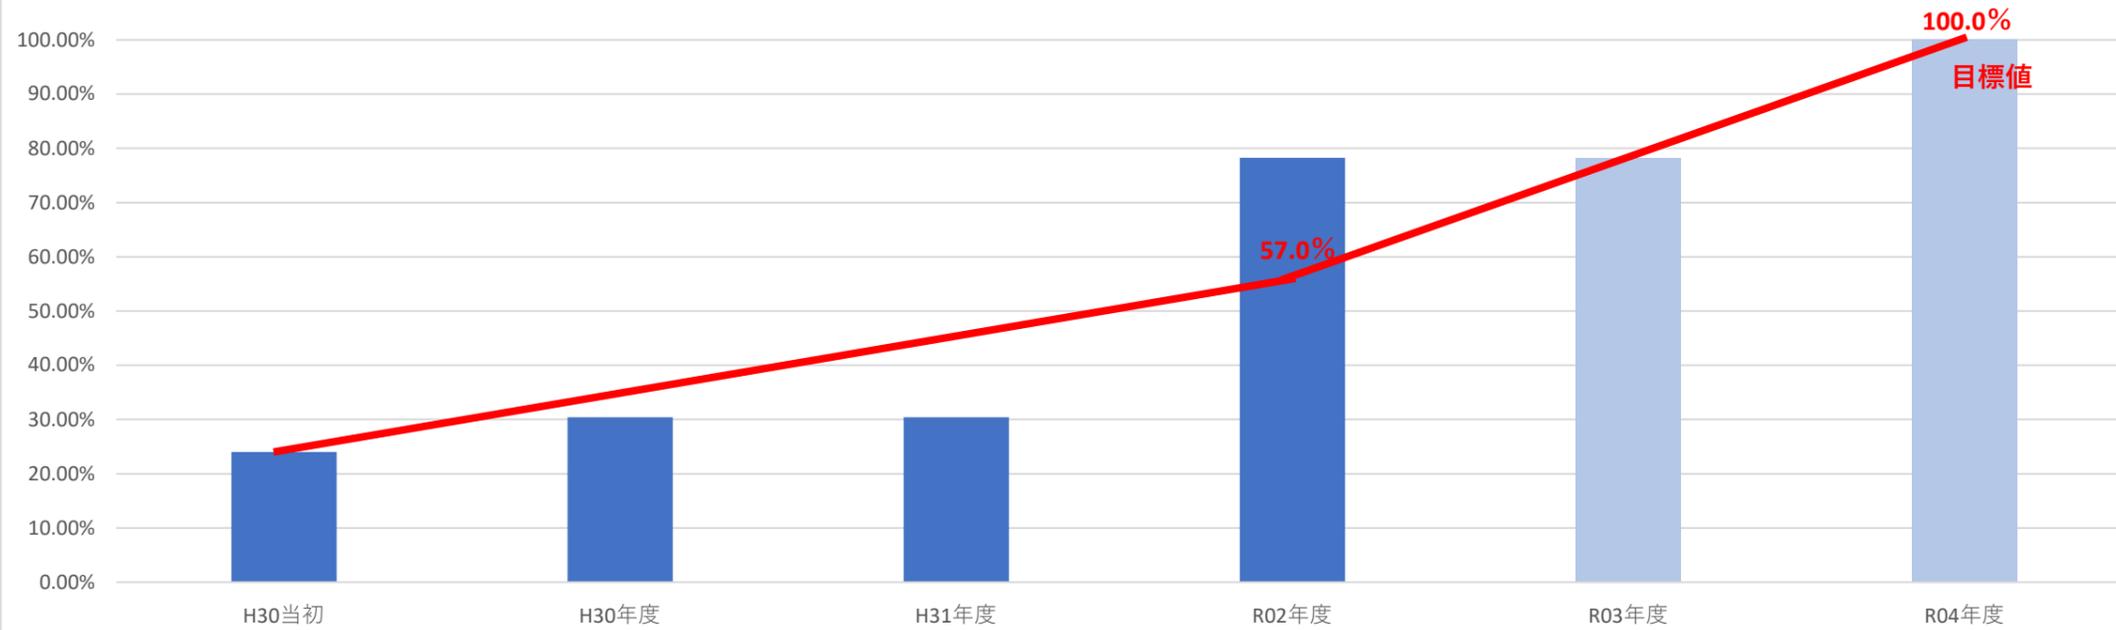

事業費

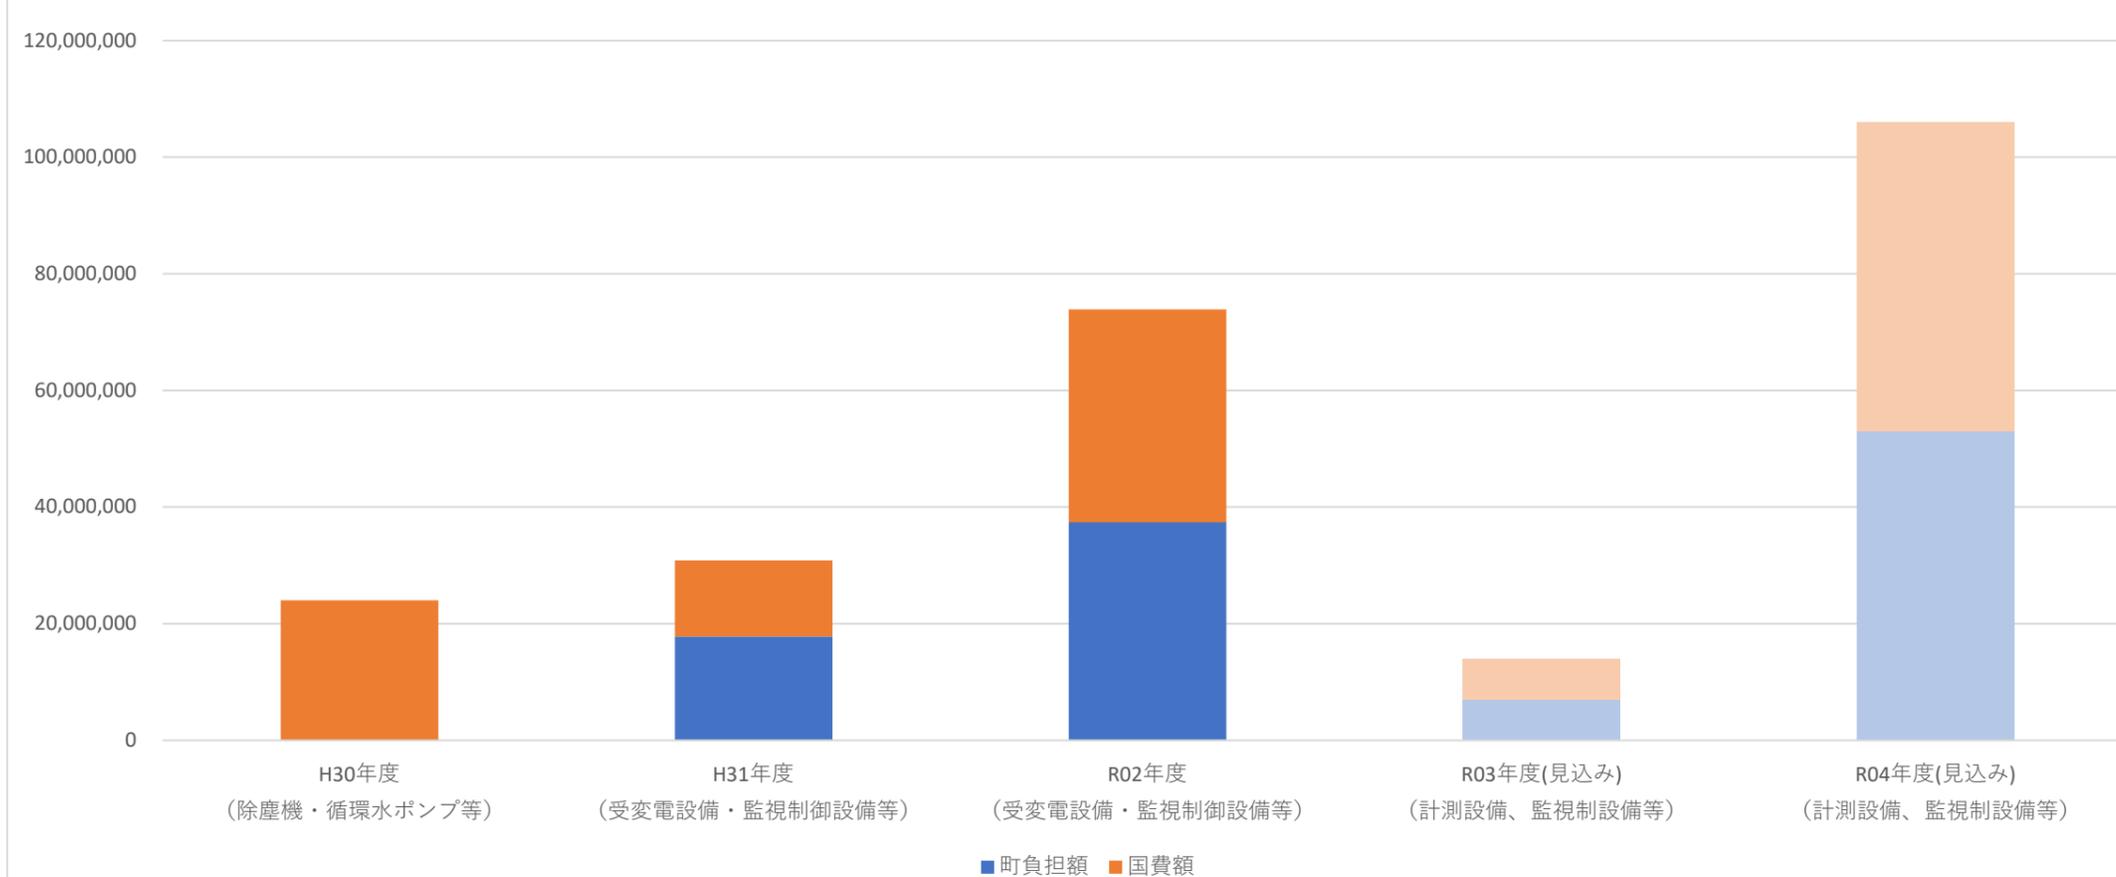

成果目標		浸水リスクの高い地区（2.5ha）を抽出し、浸水対策実施率を0%(H30当初)から100%(R04)に増加させる。							参考資料 3
	対象面積	整備済面積	浸水対策実施率	目標値	整備箇所	事業費	国費額	補足	
H30当初	2.5	0.0	0.00%	-	-	-	-	-	
H30年度	2.5	0.57	22.80%	-	VU600Φ 91.7m	43,545,600	26,500,000		
H31年度	2.5	1.23	49.20%	-	VU500Φ 84.5m	30,810,000	13,000,000		
R02年度	2.5	1.63	65.20%	62.0%	VU400Φ 89.0m	30,606,800	14,000,000	設計、ガス移設を含む	
R03年度	2.5	1.9	74.80%	-	VU500Φ 75.0m、FRPM700Φ 40.0m	41,000,000	16,000,000	汚水移設を含む	
R04年度	2.5	2.1	83.60%	100.0%	VU500Φ 75.0m、FRPM700Φ 20.0m	30,000,000	12,000,000		
合計	-	-	-	-	-	175,962,400	81,500,000	-	

