
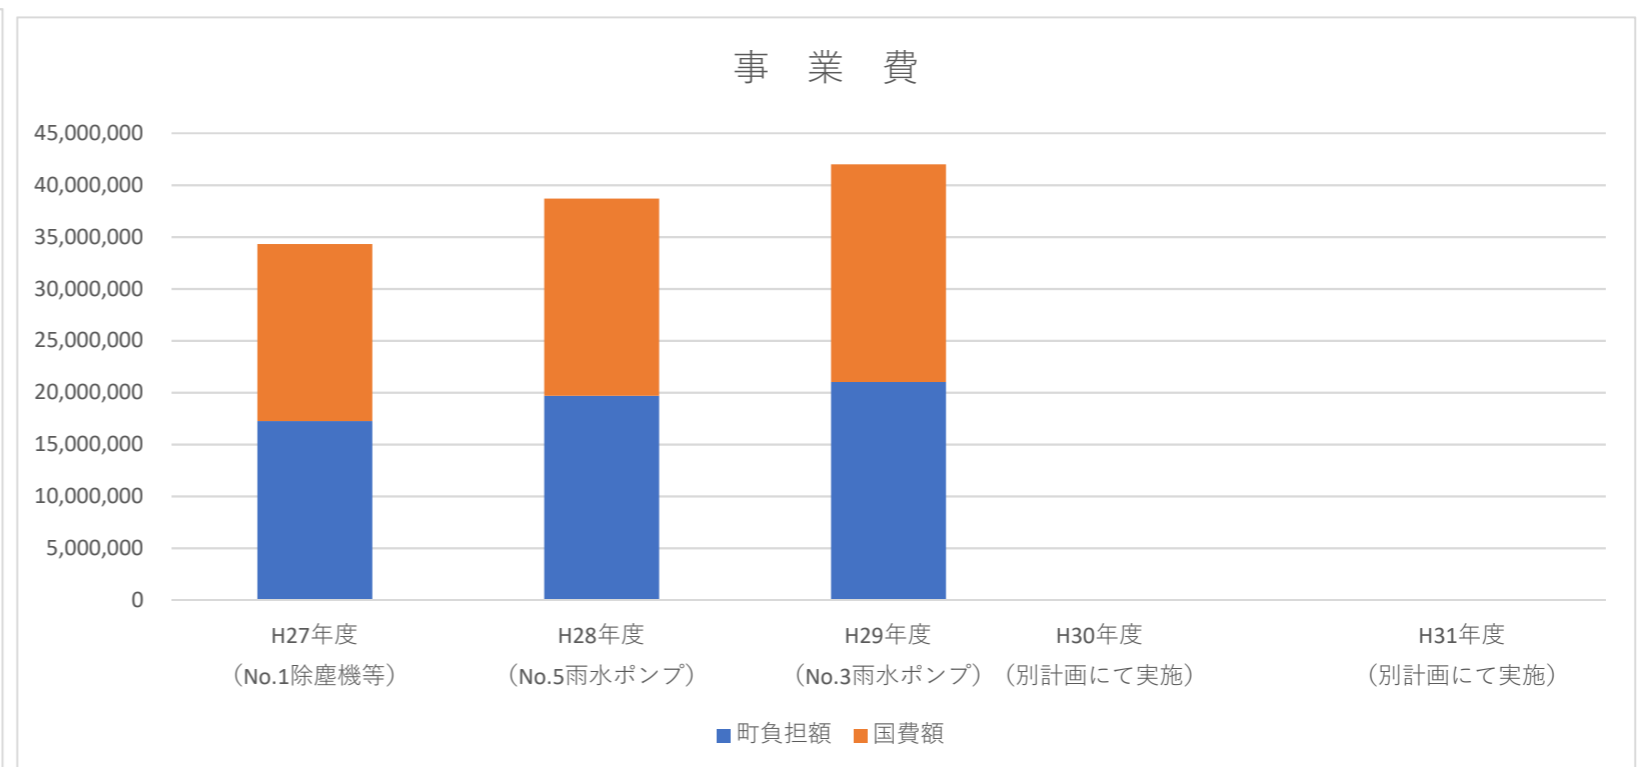


忠岡町下水道課 事後評価



参考資料 1

計画名称	忠岡町公共下水道整備計画（防災・安全）	計画事業費	¥167,000,000
計画期間	平成27年度～平成31年度（5カ年）	実施事業費	¥163,595,000
計画目標	浸水対策の促進及び老朽化施設の計画的な長寿命化を促進することで、効果的・経済的な安全・安心な生活の確保を図る。		

成果目標		長寿命化計画における忠岡雨水ポンプ場電気設備の改築・更新実施率を11%(H27当初)から100.0%(H31)に増加させる。							
	対象設備	整備済設備	改築・更新実施率	目標値	整備箇所	事業費	国費額	補足	
H27当初	46	6	10.87%	-	-	-	-	-	
H27年度	46	9	19.57%	-	No.1除塵機・No.5ディーゼル機関（一部）	34,300,000	17,050,000	-	
H28年度	46	10	21.74%	-	No.5雨水ポンプ（一部）	38,680,000	19,000,000	-	
H29年度	46	11	23.91%	22.0%	No.3雨水ポンプ（一部）	42,000,000	21,000,000	-	
H30年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
H31年度	-	-	-	24.0%	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	114,980,000	57,050,000	-	

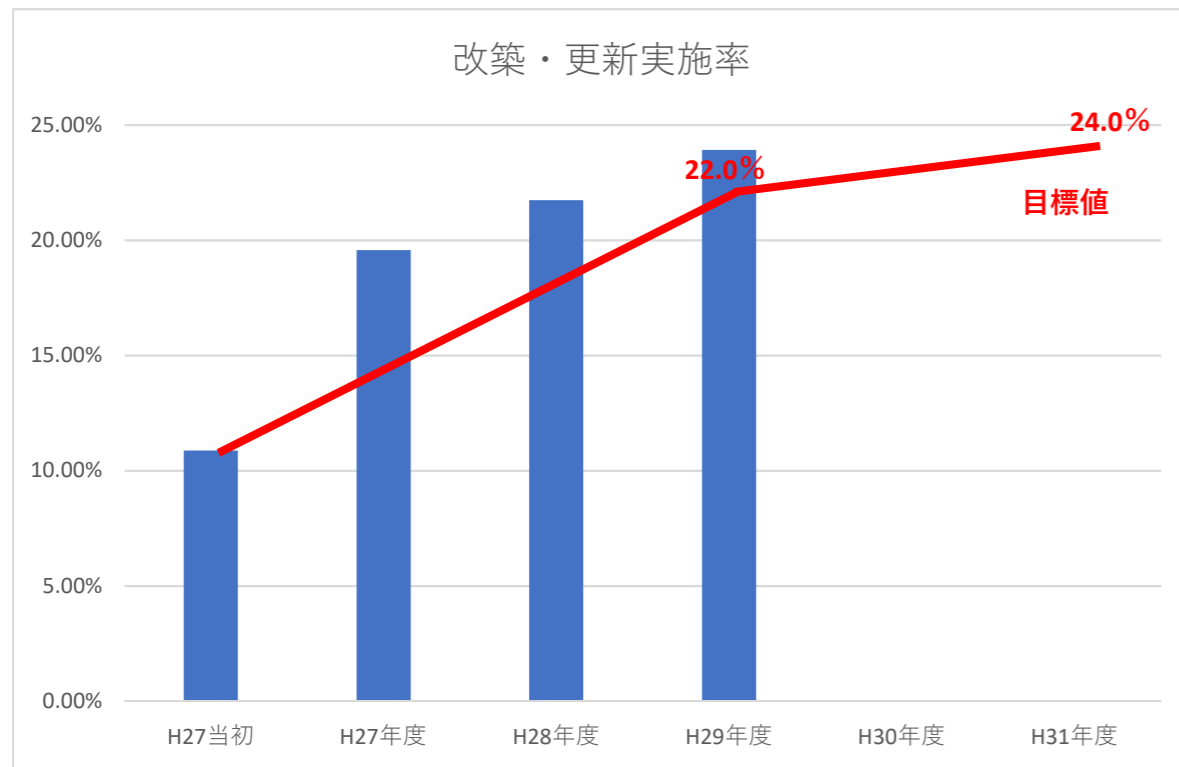

成果目標		計画的・効果的な下水道施設管理のため、ストックマネジメント計画を策定する。							参考資料 2
	対象施設		実施率	目標値	整備箇所	事業費	国費額	補足	
H27当初	3	0	0.00%	-	-	-	-	-	
H27年度	3	0	0.00%	-	-	-	-	-	
H28年度	3	0	0.00%	-	-	-	-	-	
H29年度	3	1	33.33%	-	忠岡雨水ポンプ場その1	10,500,000	5,250,000	-	
H30年度	3	2	66.67%	-	忠岡雨水ポンプ場その2	5,300,000	2,500,000	-	
H31年度	3	3	100.00%	100.0%	管路施設	10,000,000	5,000,000	-	
合計	-	-	-	-	-	25,800,000	12,750,000	-	

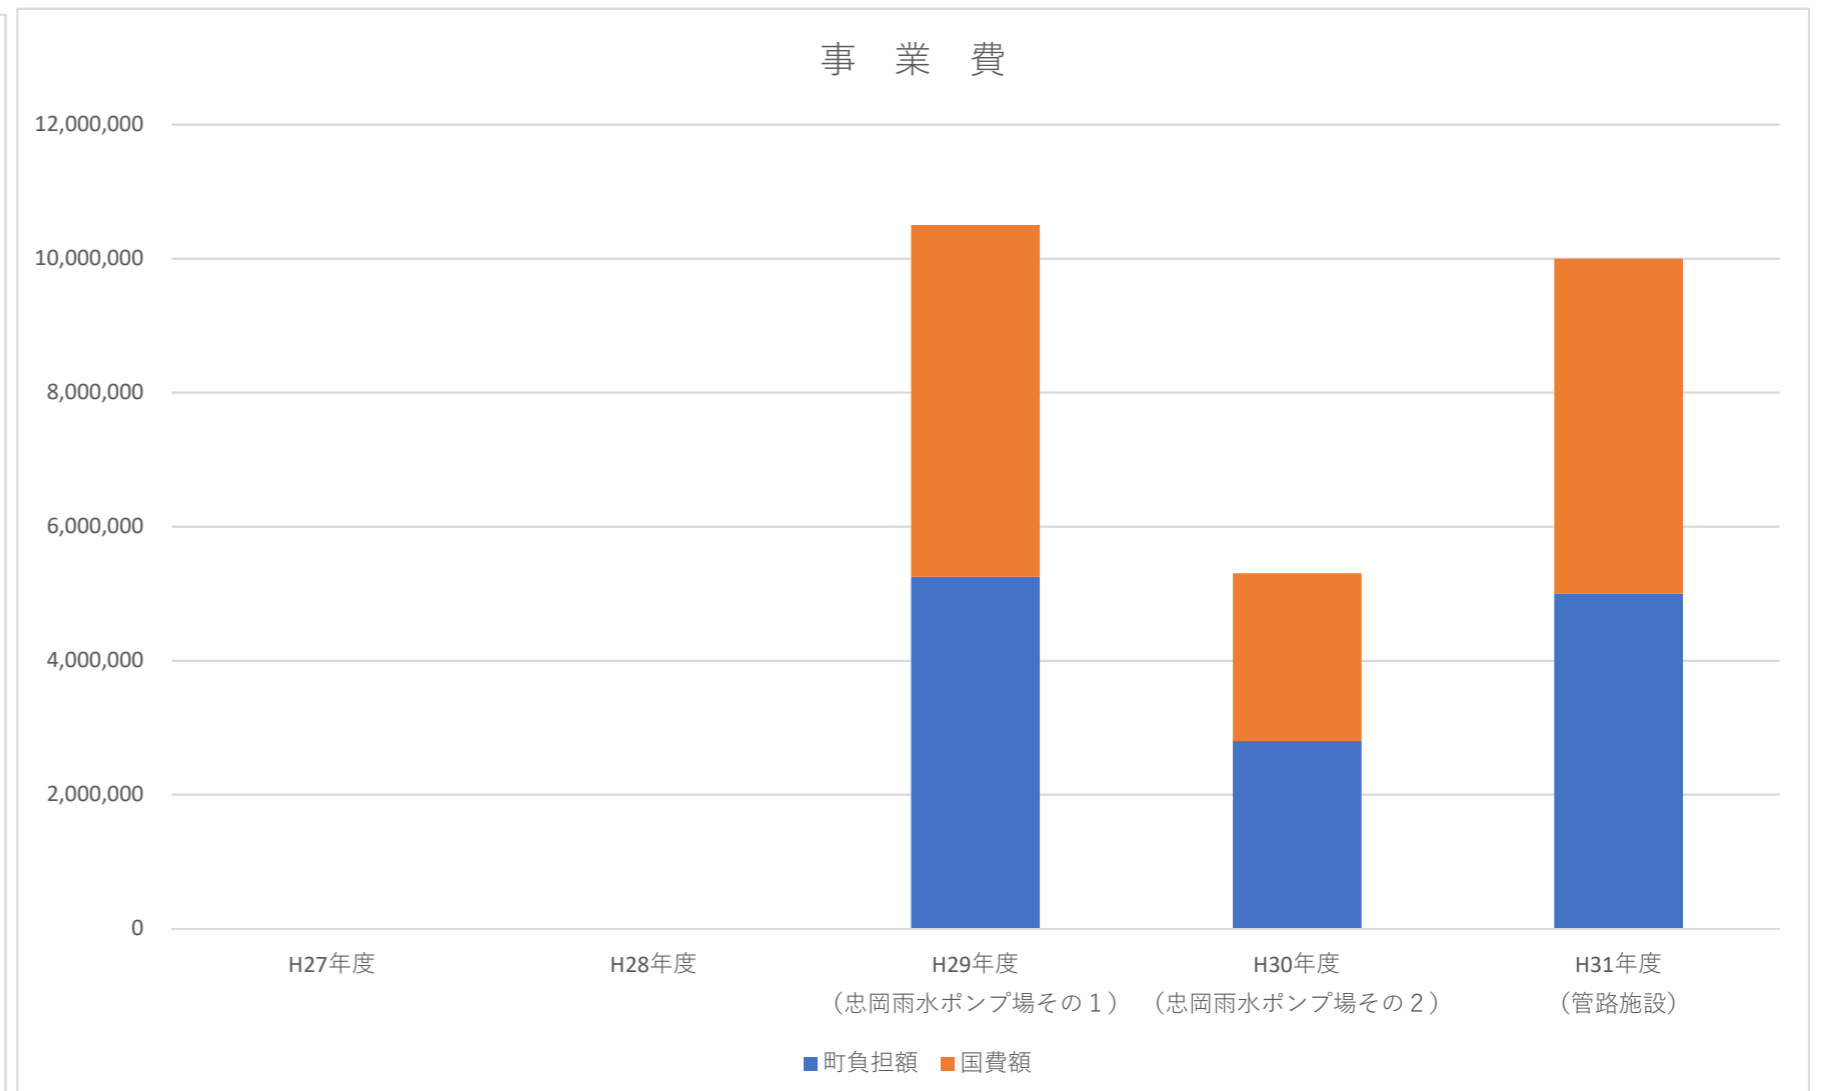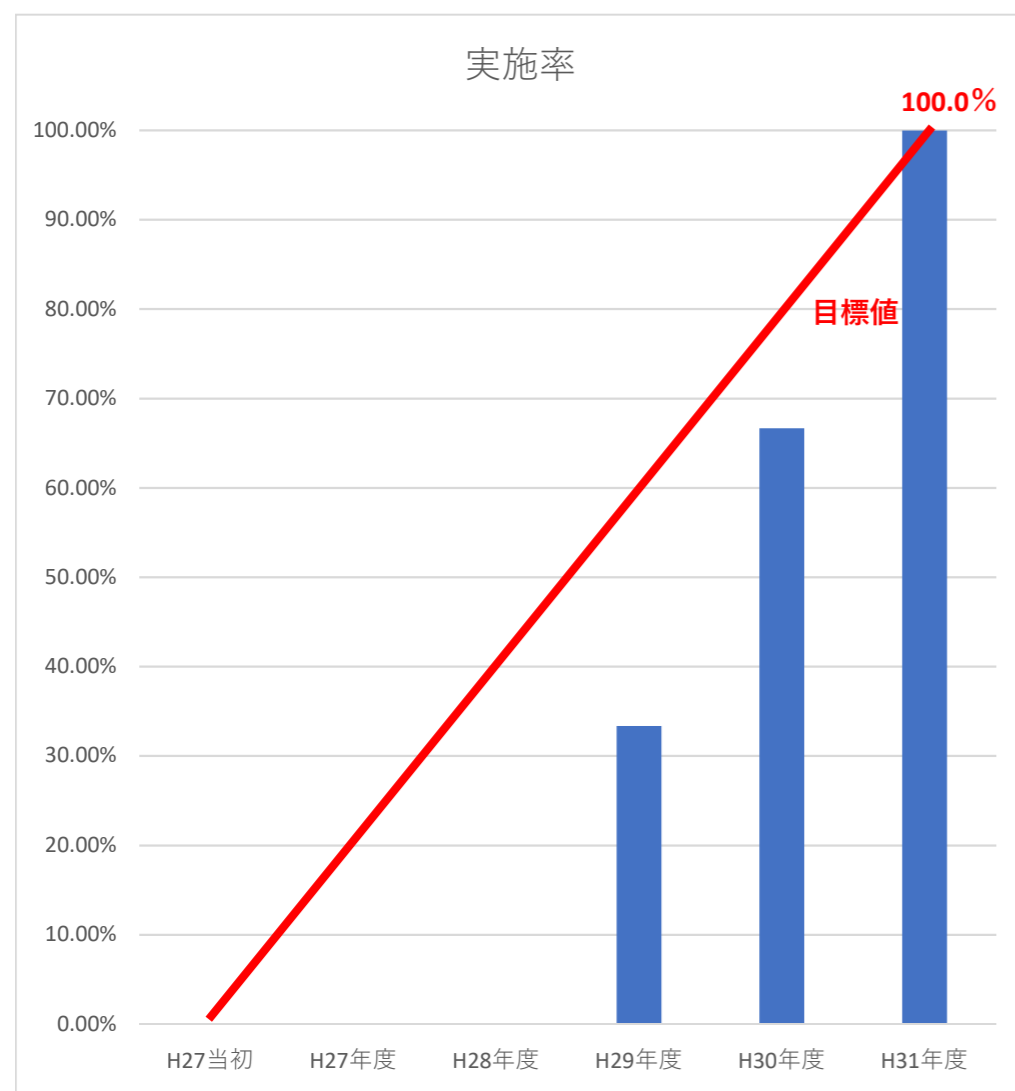

成果目標		浸水リスクの高い地区（1.3ha）を抽出し、浸水対策実施率を0%(H27当初)から14%(H31)に増加させる。							参考資料 3
	対象面積	整備済面積	浸水対策実施率	目標値	整備箇所	事業費	国費額	補足	
H27当初	1.3	0.0	0.00%	-	-	-	-	-	
H27年度	1.3	0.0	0.00%	-	基本設計	4,536,000	2,250,000	-	
H28年度	1.3	0.0	0.00%	-	-	-	-	-	
H29年度	1.3	0.18	13.85%	14.0%	FRPM600Φ 53.5m	18,279,000	8,750,000	-	
H30年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
H31年度	-	-	-	14.0%	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	22,815,000	11,000,000	-	

